113 年度林鳳國小健康促進績優學校評選計畫佐證資料

<table>
<tr><td colspan="2">項目：四、支持性環境:學校物質環境與網頁建置</td></tr>
<tr><td colspan="2">4-1-1 學校藉由控制和改善環境中可能對人體健康有害的因素以提供適合教師教學及學生學習的良好環境（5%）</td></tr>
<tr><td>
</td><td> </td></tr>
<tr><td>說明：提供無菸校園環境</td><td>說明：教室照度檢測</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>說明：校園美化綠化</td><td>說明：校園美化綠化</td></tr>
<tr><td> </td><td> </td></tr>
<tr><td>說明：清理水塔</td><td>說明：飲水機保養</td></tr>
</table>

說明：飲水機水質報告

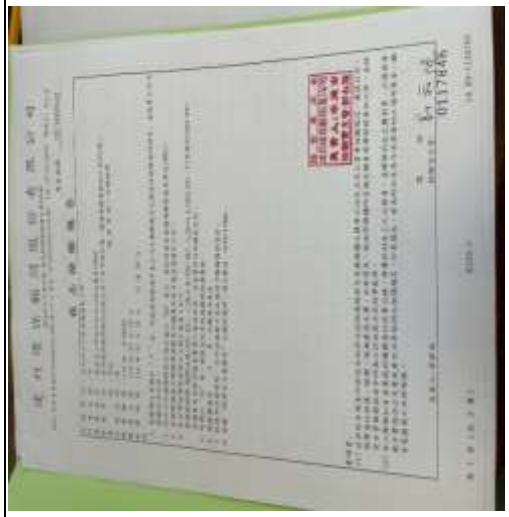

說明：飲水機水質報告

台南市林鳳國小113學年教室採光測量紀錄表

測量日期：113.08.15

	黑板											課桌椅										
	上左	上中	上右	中左	中央	中右	下左	下中	下右	平均	開燈	前左	前中	前右	中左	中央	中右	後左	後中	後右	平均	開燈
幼兒園											*	522	598	701	646	675	887	611	852	872	707	*
一甲	1690	1946	1503	1574	1385	1212	1330	1188	1122	1438	*	1934	1393	1477	1945	1167	1258	1853	1214	1276	1501	*
二甲	1537	1853	1485	1161	1203	1152	932	940	1059	1258	*	1566	1387	1412	1983	1156	1332	1742	1157	1056	1421	*
三甲	948	1156	1043	854	1017	976	758	826	860	937	*	817	841	984	703	738	745	783	602	681	766	*
四甲	1129	1336	1338	955	1074	1041	827	766	842	1034	*	981	972	1013	871	824	862	805	843	854	891	*
五甲	1199	1514	1720	1021	1166	1304	787	978	1129	1202	*	1069	1180	1672	801	993	1216	968	863	1154	1101	*
六甲	1141	1399	1263	876	1013	898	751	756	752	983	*	788	965	877	814	608	709	625	619	555	728	*
電腦	1203	1497	1329	954	953	849	977	855	875	1054	*	802	738	699	765	670	595	752	670	585	697	*
美勞	1307	1200	1185	892	1226	1082	1221	905	1057	1119	*	684	636	535	644	612	557	536	555	515	586	*
自然	1353	882	773	1284	963	769	1238	903	765	992	*	615	561	511	567	541	521	720	585	507	569	*

社會	1162	1568	1121	765	1116	828	786	965	750	1006	*	1524	1075	996	1776	755	742	1360	863	787	1097	*
安親	1653	1361	1257	1584	1298	1130	1485	1274	1036	1342	*	1941	1327	1062	1695	1279	1037	1936	1073	929	1364	*
備註	教室照明：1、桌面照度不低於 500 勒克斯(Lux)，黑板面照度不低於 750 勒克斯(Lux)																					
	全數合格																					

承辦人：

主任：

校長：

陳秀娟

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市六甲區林鳳國小　　檢核日期：113 年 08 月 15 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	□否 ■是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	□否 ■是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	■否 □是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	□否 ■是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	■否 □是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	■否 □是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	□否 ■是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	□否 ■是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	■否 □是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	■否 □是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	■否 □是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) □是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	■否 □是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地版(含一樓地版)	是否有裂縫	■否 □是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) □是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) □是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	■否 □是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) □是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	■否 □是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	■否 □是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	■否 □是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	■是 □否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	■否 □是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	■否 □是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) □是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	■否 □是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	■否 □是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	■否 □是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	■是 □否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	■否 □是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	■是 □否(限期改善)	
15	其他	無		
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為		無		

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	校長陳榮宗、總務主任陳俊誠、教導主任蔡孟儒、幼兒園教師郭淨亭

承辦人： 陳俊誠、郭淨亭　　總務主任： 陳俊誠　　校長：陳榮宗

校園安全檢核表

學校名稱：臺南市六甲區林鳳國小　　檢核日期：114 年 02 月 01 日

項次	項目	安全檢核應注意要點	查核結果	建議處置方式
1	一般事項	校舍興建、修繕時，應設置安全圍籬及警告標示以維安全	□否 ■是	
2.		確實執行各項公共設施定期檢查、保養、維護	□否 ■是	
3		逃生與疏散路線是否堆積雜物影響通行	■否 □是	
4		危險物品儲放及管理是否符合安全	□否 ■是	
5		電源線路開關是否有裸露及不正常使用狀況	■否 □是	
6		各類門鎖是否故障損壞，電動門（鐵捲門）啟動時是否有警示管理	■否 □是	
7	消防設備	警報及照明設施是否正常良好	□否 ■是	
8		滅火器及消防箱（栓）相關設備是否正常良好	□否 ■是	
9	校舍建物外觀	是否移位、傾斜、下陷	■否 □是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		外牆磁磚(混凝土)是否剝落或有滲漏水現象	■否 □是(限期改善)	
10	伸縮縫或建築物間隔	寬度是否明顯改變	■否 □是，寬度變小或碰撞，裝修材脫落(拍照存查，建議專業人員訪視處理) □是，寬度變大，伸縮縫脫離(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
11	地下室	樑、樓版、牆壁是否有滲漏水現象	■否 □是(限期改善)	
12	樑柱、牆壁、樓地版（含一樓地版）	是否有裂縫	■否 □是，既有裂縫加長加寬(拍照存查並註明裂縫變化情形) □是，但裂縫寬度小於 0.4 公厘(建議持續檢視) □是，且裂縫寬度大於 0.4 公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		混凝土保護層是否剝落	■否 □是，但無磚塊或鋼筋外露(建議修復) □是，且有磚塊或鋼筋外露(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	
		是否有傾斜或穿透性開裂	■否 □是(拍照存查，建議專業人員訪視處理)	

13	屋頂	屋頂通道門是否變形	■否 □是(限期改善)	
		屋頂防水層表面是否損壞(如長雜草等)	■否 □是(限期改善)	
		排水管道是否通暢	■是 □否(限期改善)	
		女兒牆是否損壞	■否 □是(限期改善)	
		水塔是否有裂縫	■否 □是，但裂縫寬度小於0.4公厘(建議修復) □是，且裂縫寬度大於0.4公厘(拍照存查並註明裂縫寬度，建議專業人員訪視處理)	
		水塔固定設施是否鬆脫	■否 □是(限期改善)	
		鋼棚是否鏽蝕或螺栓鬆脫	■否 □是(限期改善)	
14	建物附屬設備	室內懸吊物(如天花板、燈具、吊扇、影視設備等)之固定設施是否鬆脫	■否 □是(限期改善)	
		高度1.5公尺以上櫥櫃是否有穩固之固定設施	■是 □否(限期改善)	
		門窗玻璃是否變形	■否 □是(限期改善)	
		樓梯扶手、護網與欄杆是否牢固	■是 □否(限期改善)	
15	其他	無		
檢查結果補充說明及建議處置、因應作為		無		

※ 本自主檢查表所定檢查項目僅供參考，各校得視個別狀況及需求自行增刪。

※ 拍照存查者須註明拍照日期、時間及位置，並列為本表格附件。

校舍安全檢核小組	校長陳榮宗、總務主任陳俊誠、教導主任蔡孟儒、幼兒園教師郭淨亭

承辦人： 陳俊誠、郭淨亭　　總務主任： 陳俊誠　　校長：陳榮宗